GENERATOR RUNTIME, GAS USE AND HEAT RECOVERY SUMMARY
Arrow Linen
03/01/08 to 03/31/08

Date	Good Data (%)	Total Generator Runtime (hrs)	Other Facility Gas Use (cu ft)	Total Generator Gas Use (cu ft)	Total Useful Heat Recovery (MBtu)	Total Unused Heat Recovery (MBtu)	Percent Useful Heat Recovery (%)
03/01/08	98.96	17.75	n/a	37099.82	16882.40	0.05	100.00
03/02/08	100.00	0.00	n/a	0.00	0.00	0.00	-
03/03/08	99.48	11.00	n/a	29499.22	14718.87	0.00	100.00
03/04/08	100.00	13.25	n/a	37499.62	18868.13	0.00	100.00
03/05/08	100.00	10.75	n/a	30698.62	14846.37	0.39	100.00
03/06/08	100.00	13.50	n/a	31598.92	15076.84	1.16	99.99
03/07/08	100.00	11.50	n/a	32200.12	16192.06	0.00	100.00
03/08/08	100.00	10.50	n/a	27698.62	13441.14	0.44	100.00
03/09/08	100.00	0.00	n/a	0.00	0.00	0.00	-
03/10/08	99.48	11.00	n/a	29699.12	14892.49	0.38	100.00
03/11/08	100.00	13.75	n/a	39199.52	19193.36	0.12	100.00
03/12/08	100.00	11.25	n/a	30799.32	15398.89	2.63	99.98
03/13/08	100.00	13.75	n/a	33298.72	16230.66	0.07	100.00
03/14/08	100.00	11.50	n/a	31699.62	15852.52	0.73	100.00
03/15/08	98.44	10.75	n/a	27698.62	13044.28	0.00	100.00
03/16/08	100.00	0.00	n/a	0.00	0.00	0.00	-
03/17/08	99.48	11.00	n/a	29599.92	14644.86	2.19	99.99
03/18/08	99.48	13.00	n/a	35699.02	17141.92	0.00	100.00
03/19/08	99.48	11.50	n/a	32200.12	15725.81	0.00	100.00
03/20/08	100.00	13.75	n/a	32299.22	15448.79	0.41	100.00
03/21/08	99.48	12.00	n/a	33399.42	15381.24	0.00	100.00
03/22/08	99.48	11.00	n/a	26299.32	13039.45	1.13	99.99
03/23/08	100.00	0.00	n/a	0.00	0.00	0.00	-
03/24/08	100.00	11.00	n/a	29599.92	14458.20	0.00	100.00
03/25/08	100.00	13.25	n/a	38399.92	19017.24	2.49	99.99
03/26/08	99.48	12.00	n/a	32099.42	15818.04	3.57	99.98
03/27/08	100.00	13.75	n/a	32799.72	15710.32	3.71	99.98
03/28/08	99.48	11.50	n/a	30599.42	14726.74	0.00	100.00
03/29/08	100.00	10.50	n/a	27698.62	13155.91	0.18	100.00
03/30/08	100.00	0.00	n/a	0.00	0.00	0.00	-
03/31/08	99.48	11.00	n/a	29299.32	14416.72	0.55	100.00
Total	99.75	315.50	n/a	828683.25	403323.25	20.19	99.99

Report Generated on Apr 07, 2008 04:50 AM

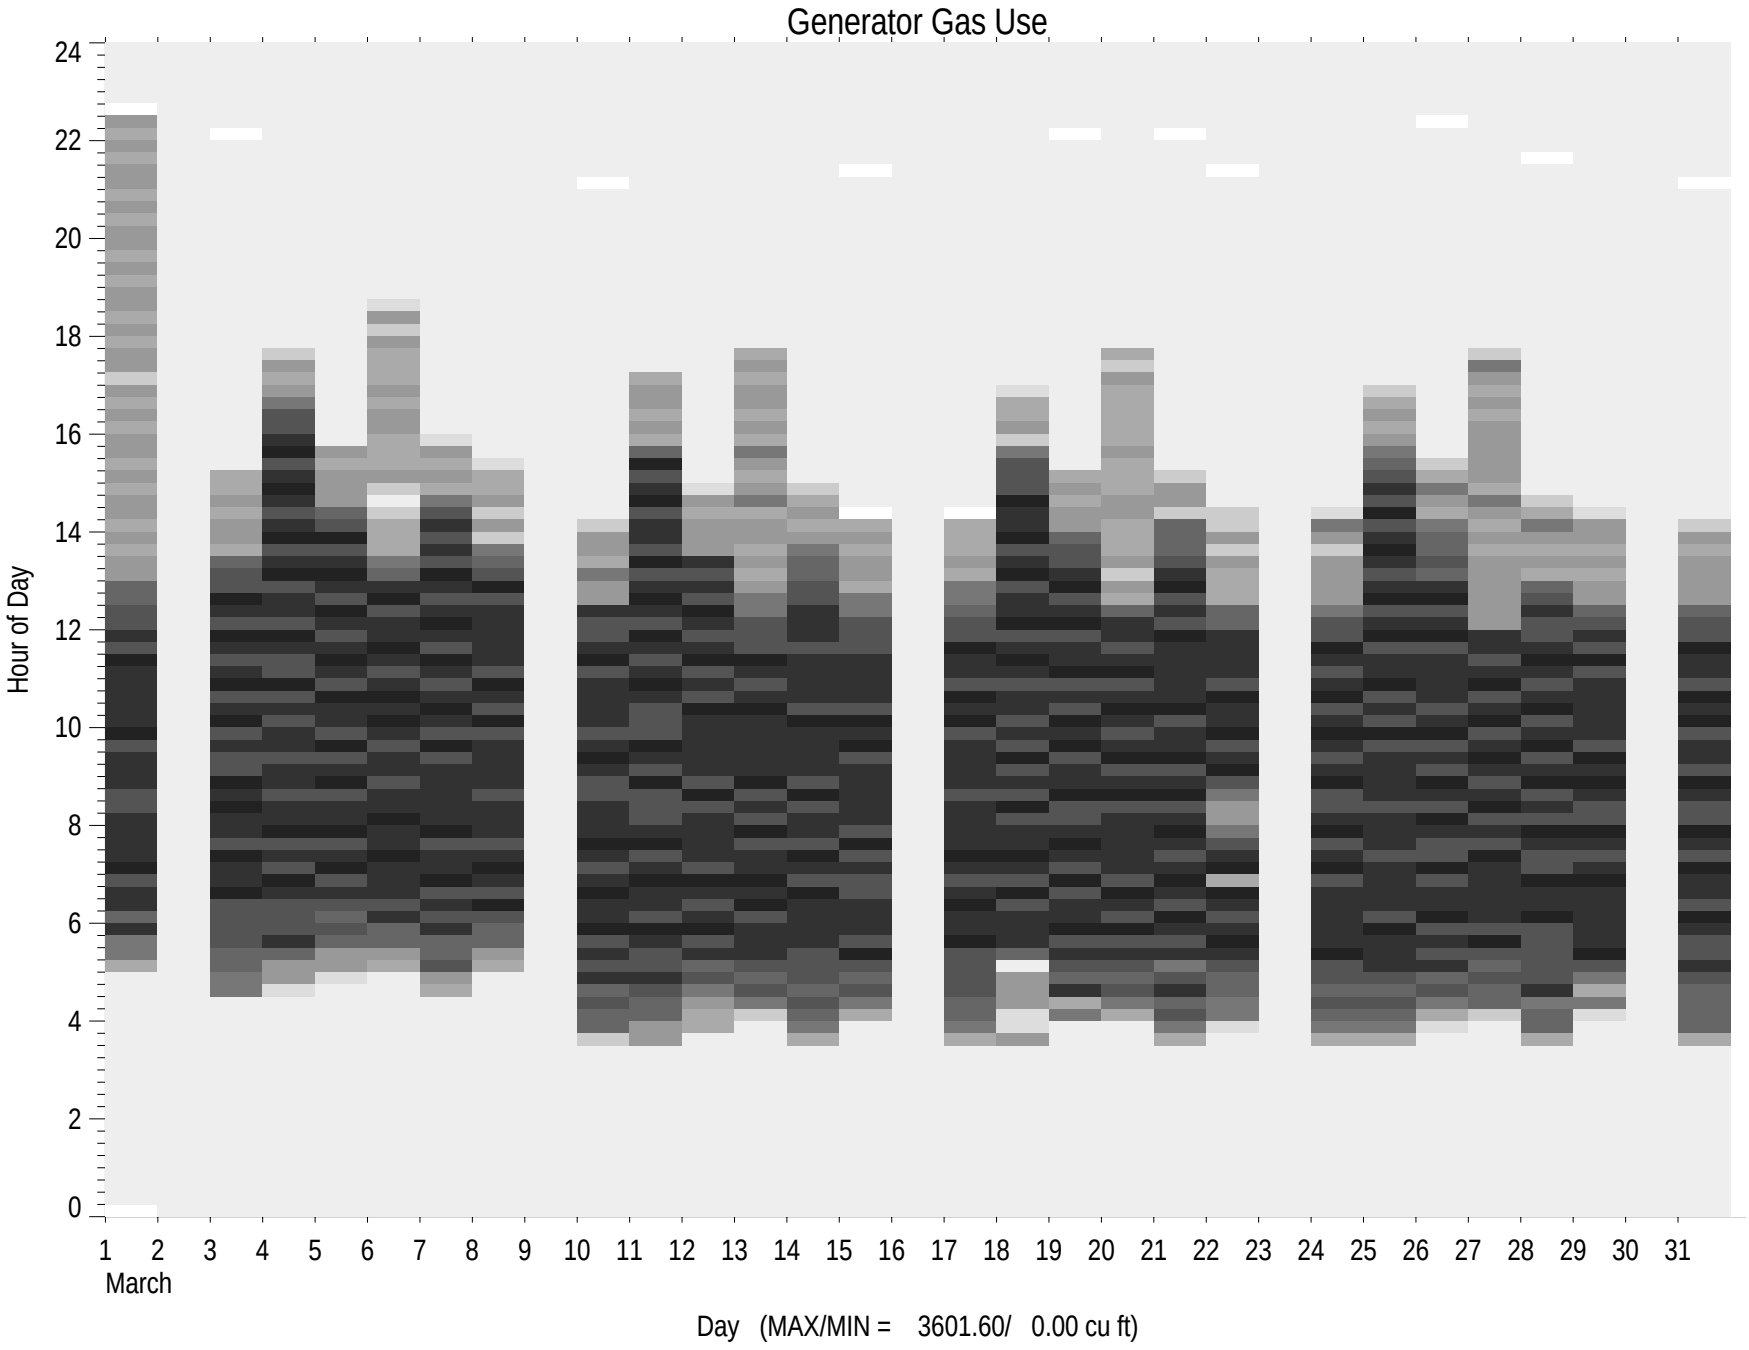
Generator Gas Use
Hour of Day
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
March
Day (MAX/MIN = 3601.60/ 0.00 cu ft)

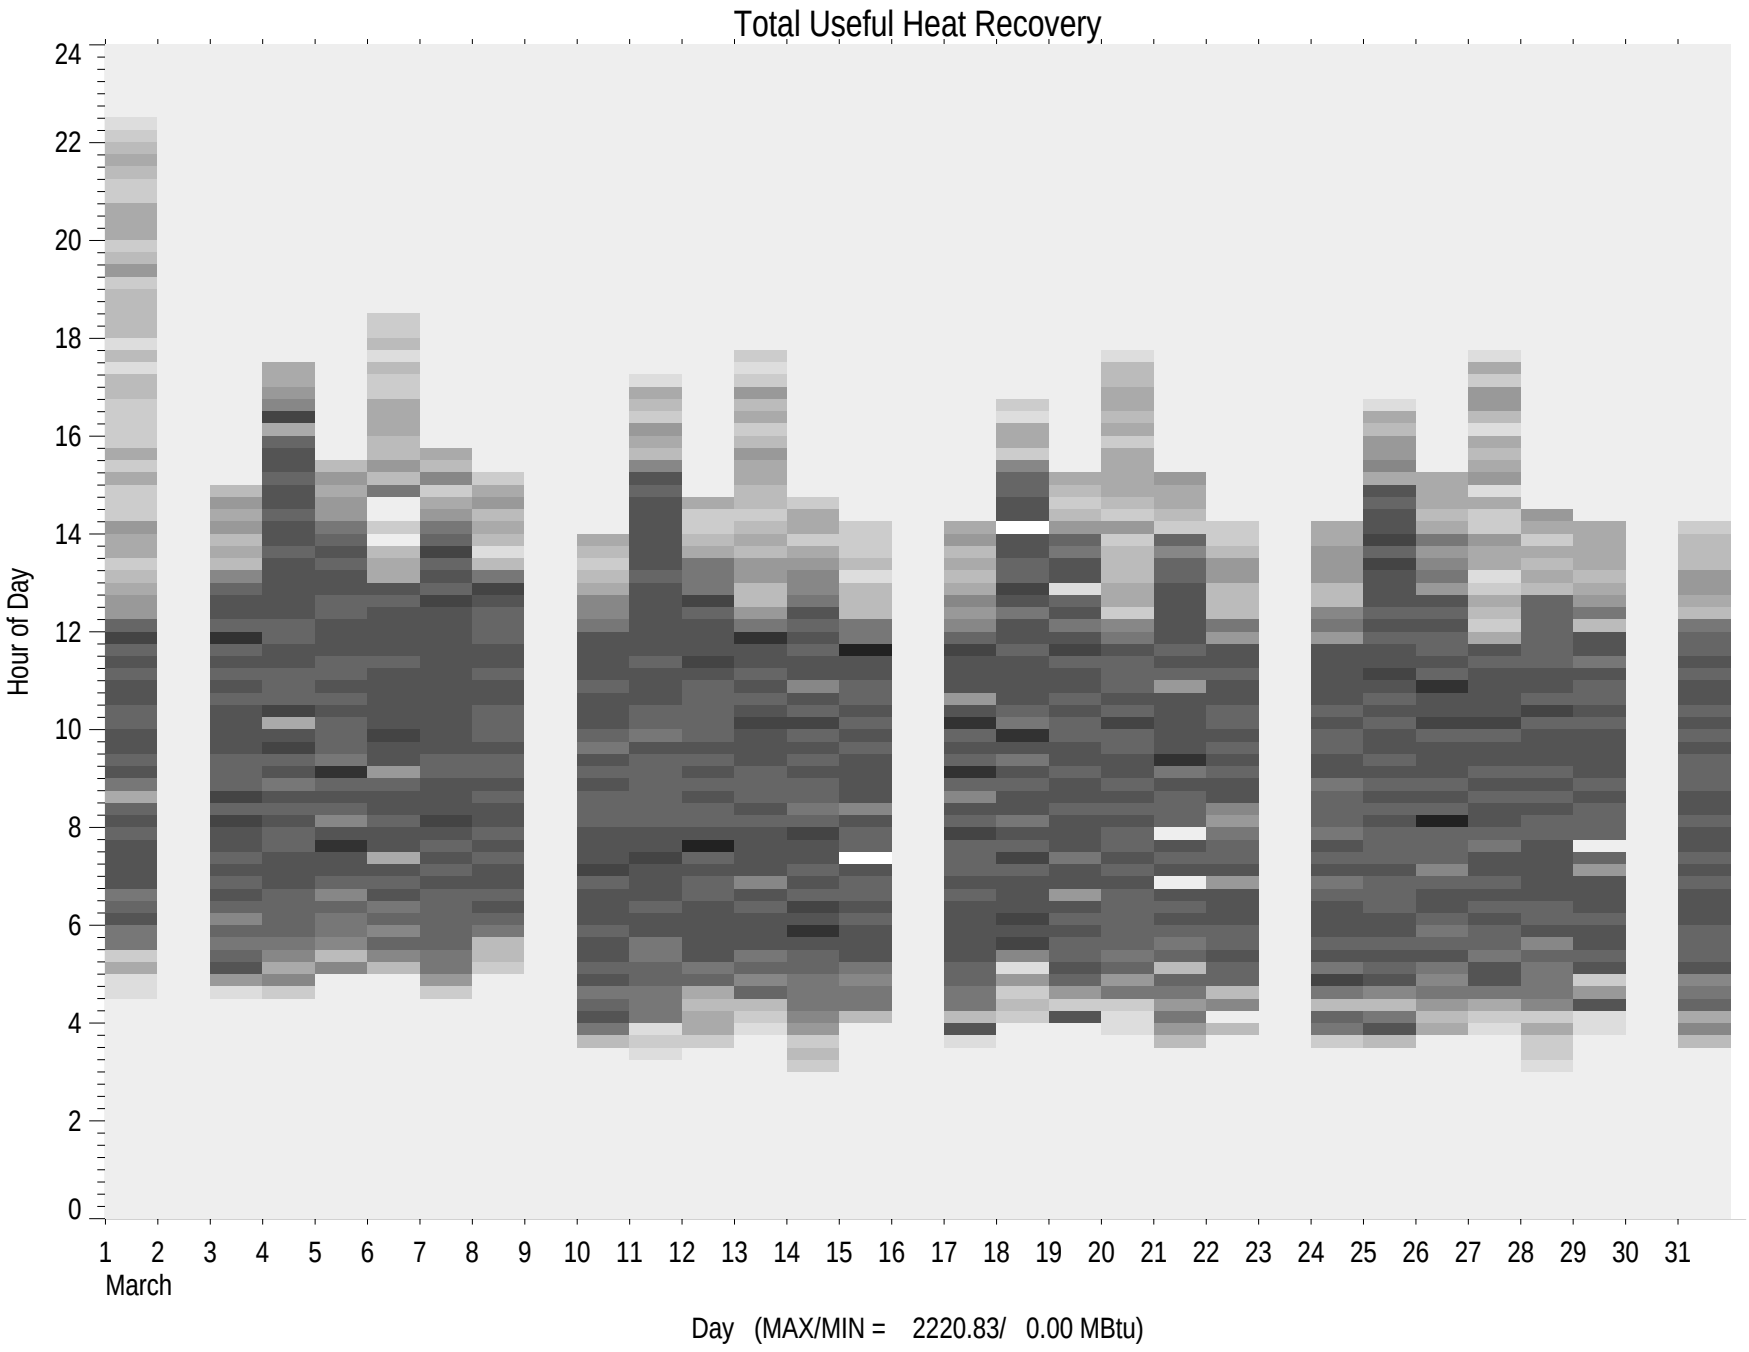
Total Useful Heat Recovery
Hour of Day
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
March
Day (MAX/MIN = 2220.83/ 0.00 MBtu)

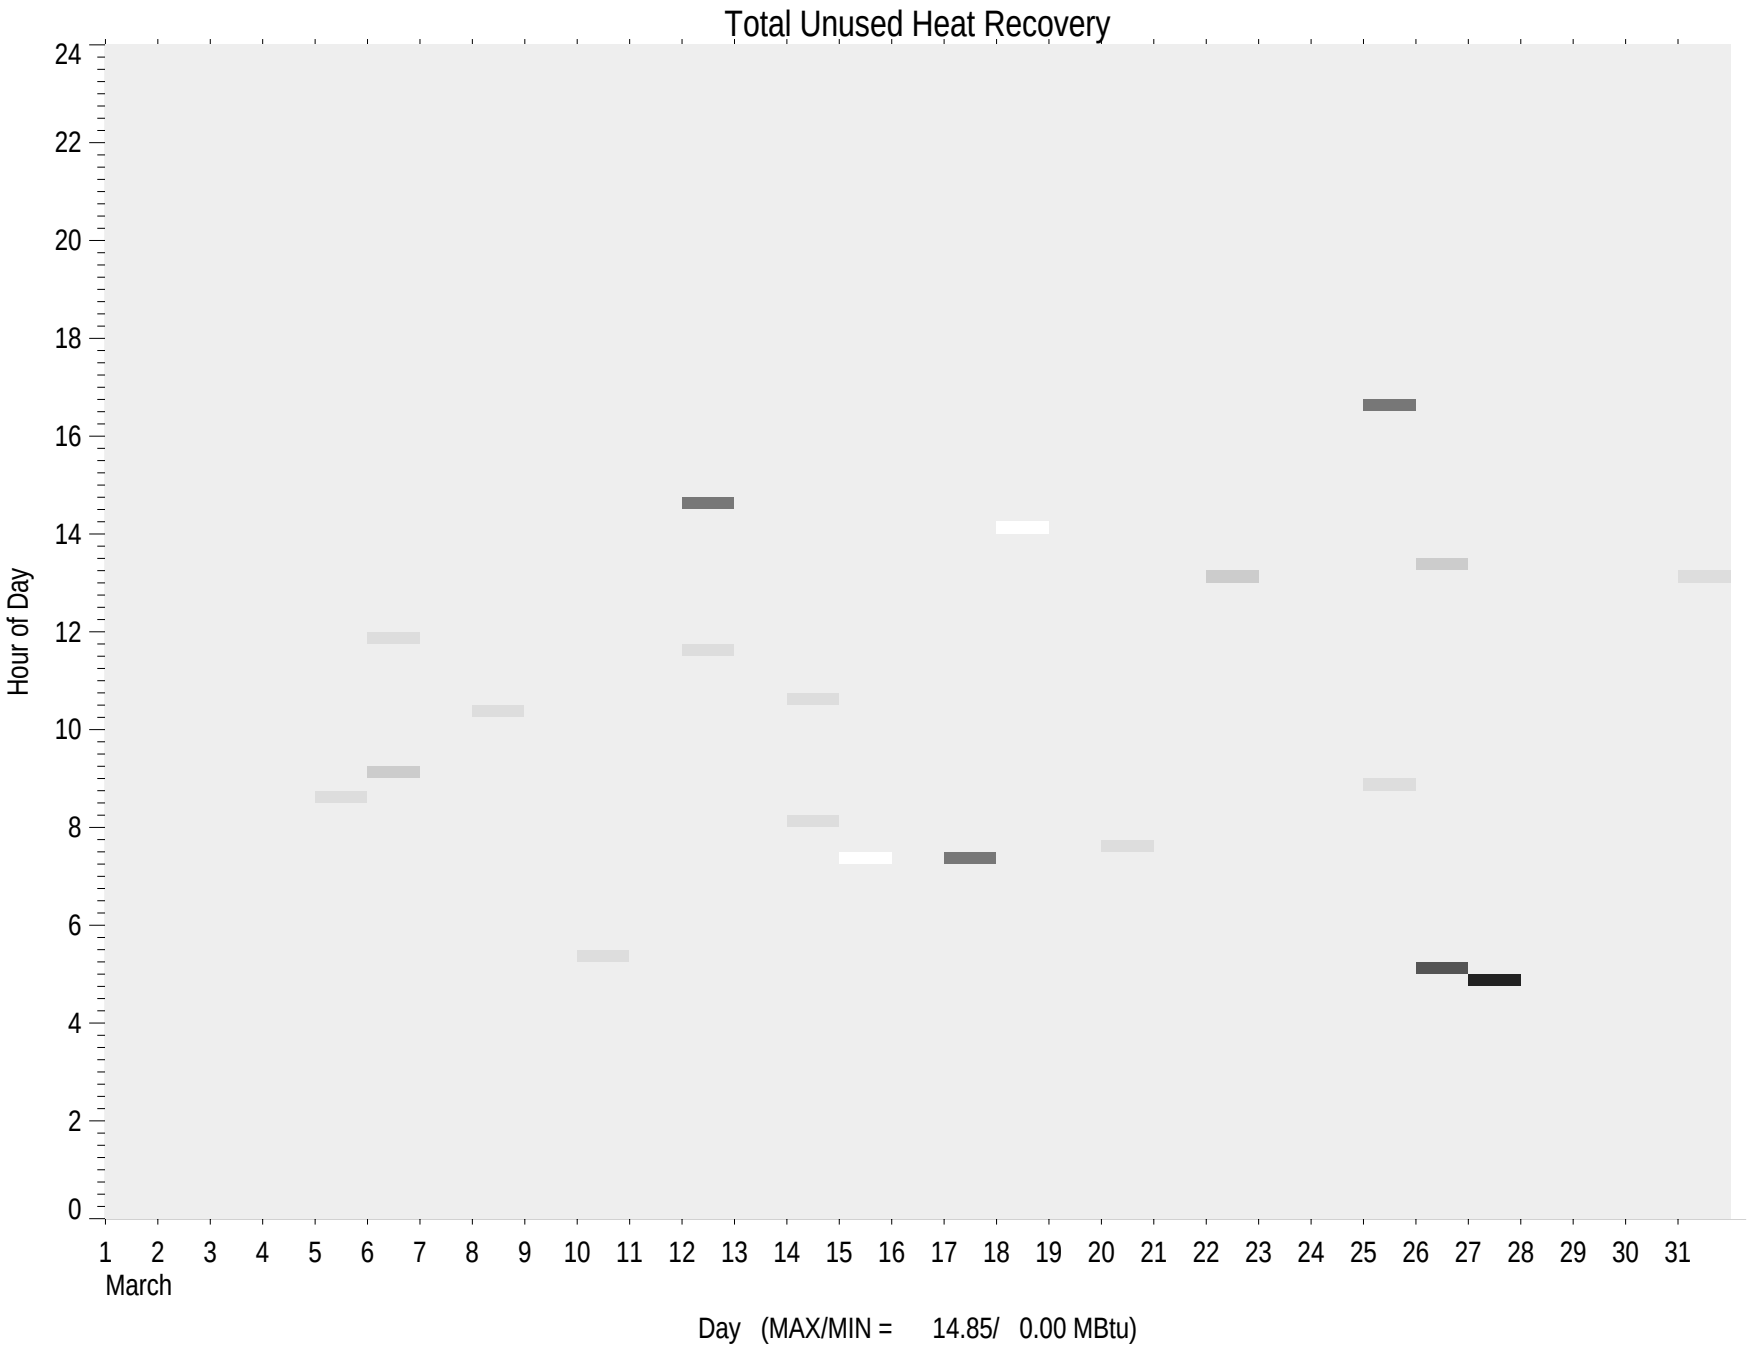
Total Unused Heat Recovery
Hour of Day
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
March
Day (MAX/MIN = 14.85/ 0.00 MBtu)