GENERATOR RUNTIME, GAS USE AND HEAT RECOVERY SUMMARY
Sea Rise 1, Brooklyn, NY
05/01/07 to 05/31/07

Date	Good Data (%)	Total Generator Runtime (hrs)	Other Facility Gas Use (cu ft)	Total Generator Gas Use (cu ft)	Total Useful Heat Recovery (MBtu)	Total Unused Heat Recovery (MBtu)	Percent Useful Heat Recovery (%)
05/01/07	100.00	24.00	n/a	23600.00	0.00	n/a	n/a
05/02/07	100.00	24.00	n/a	23000.00	0.00	n/a	n/a
05/03/07	100.00	24.00	n/a	22500.00	0.00	n/a	n/a
05/04/07	100.00	24.00	n/a	23800.00	0.00	n/a	n/a
05/05/07	100.00	24.00	n/a	15500.00	0.00	n/a	n/a
05/06/07	100.00	24.00	n/a	14800.00	0.00	n/a	n/a
05/07/07	100.00	24.00	n/a	23900.00	0.00	n/a	n/a
05/08/07	100.00	24.00	n/a	16100.00	0.00	n/a	n/a
05/09/07	100.00	24.00	n/a	23700.00	0.00	n/a	n/a
05/10/07	100.00	24.00	n/a	25100.00	0.00	n/a	n/a
05/11/07	100.00	24.00	n/a	25700.00	0.00	n/a	n/a
05/12/07	100.00	24.00	n/a	16700.00	0.00	n/a	n/a
05/13/07	100.00	24.00	n/a	14800.00	0.00	n/a	n/a
05/14/07	100.00	24.00	n/a	24100.00	0.00	n/a	n/a
05/15/07	100.00	24.00	n/a	25000.00	0.00	n/a	n/a
05/16/07	100.00	24.00	n/a	25800.00	0.00	n/a	n/a
05/17/07	100.00	24.00	n/a	24900.00	0.00	n/a	n/a
05/18/07	100.00	24.00	n/a	25200.00	0.00	n/a	n/a
05/19/07	100.00	24.00	n/a	15800.00	0.00	n/a	n/a
05/20/07	100.00	24.00	n/a	14800.00	0.00	n/a	n/a
05/21/07	100.00	24.00	n/a	24300.00	0.00	n/a	n/a
05/22/07	100.00	24.00	n/a	25300.00	0.00	n/a	n/a
05/23/07	100.00	24.00	n/a	25400.00	0.00	n/a	n/a
05/24/07	100.00	24.00	n/a	25000.00	0.00	n/a	n/a
05/25/07	100.00	24.00	n/a	15600.00	0.00	n/a	n/a
05/26/07	100.00	24.00	n/a	14600.00	0.00	n/a	n/a
05/27/07	100.00	24.00	n/a	14500.00	0.00	n/a	n/a
05/28/07	99.48	11.75	n/a	7000.00	0.00	n/a	n/a
05/29/07	99.48	13.50	n/a	15400.00	0.00	n/a	n/a
05/30/07	100.00	24.00	n/a	24400.00	0.00	n/a	n/a
05/31/07	100.00	24.00	n/a	23800.00	0.00	n/a	n/a
Total	99.97	721.25	n/a	640100.00	0.00	n/a	n/a

Report Generated on Sep 05, 2008 02:11 PM

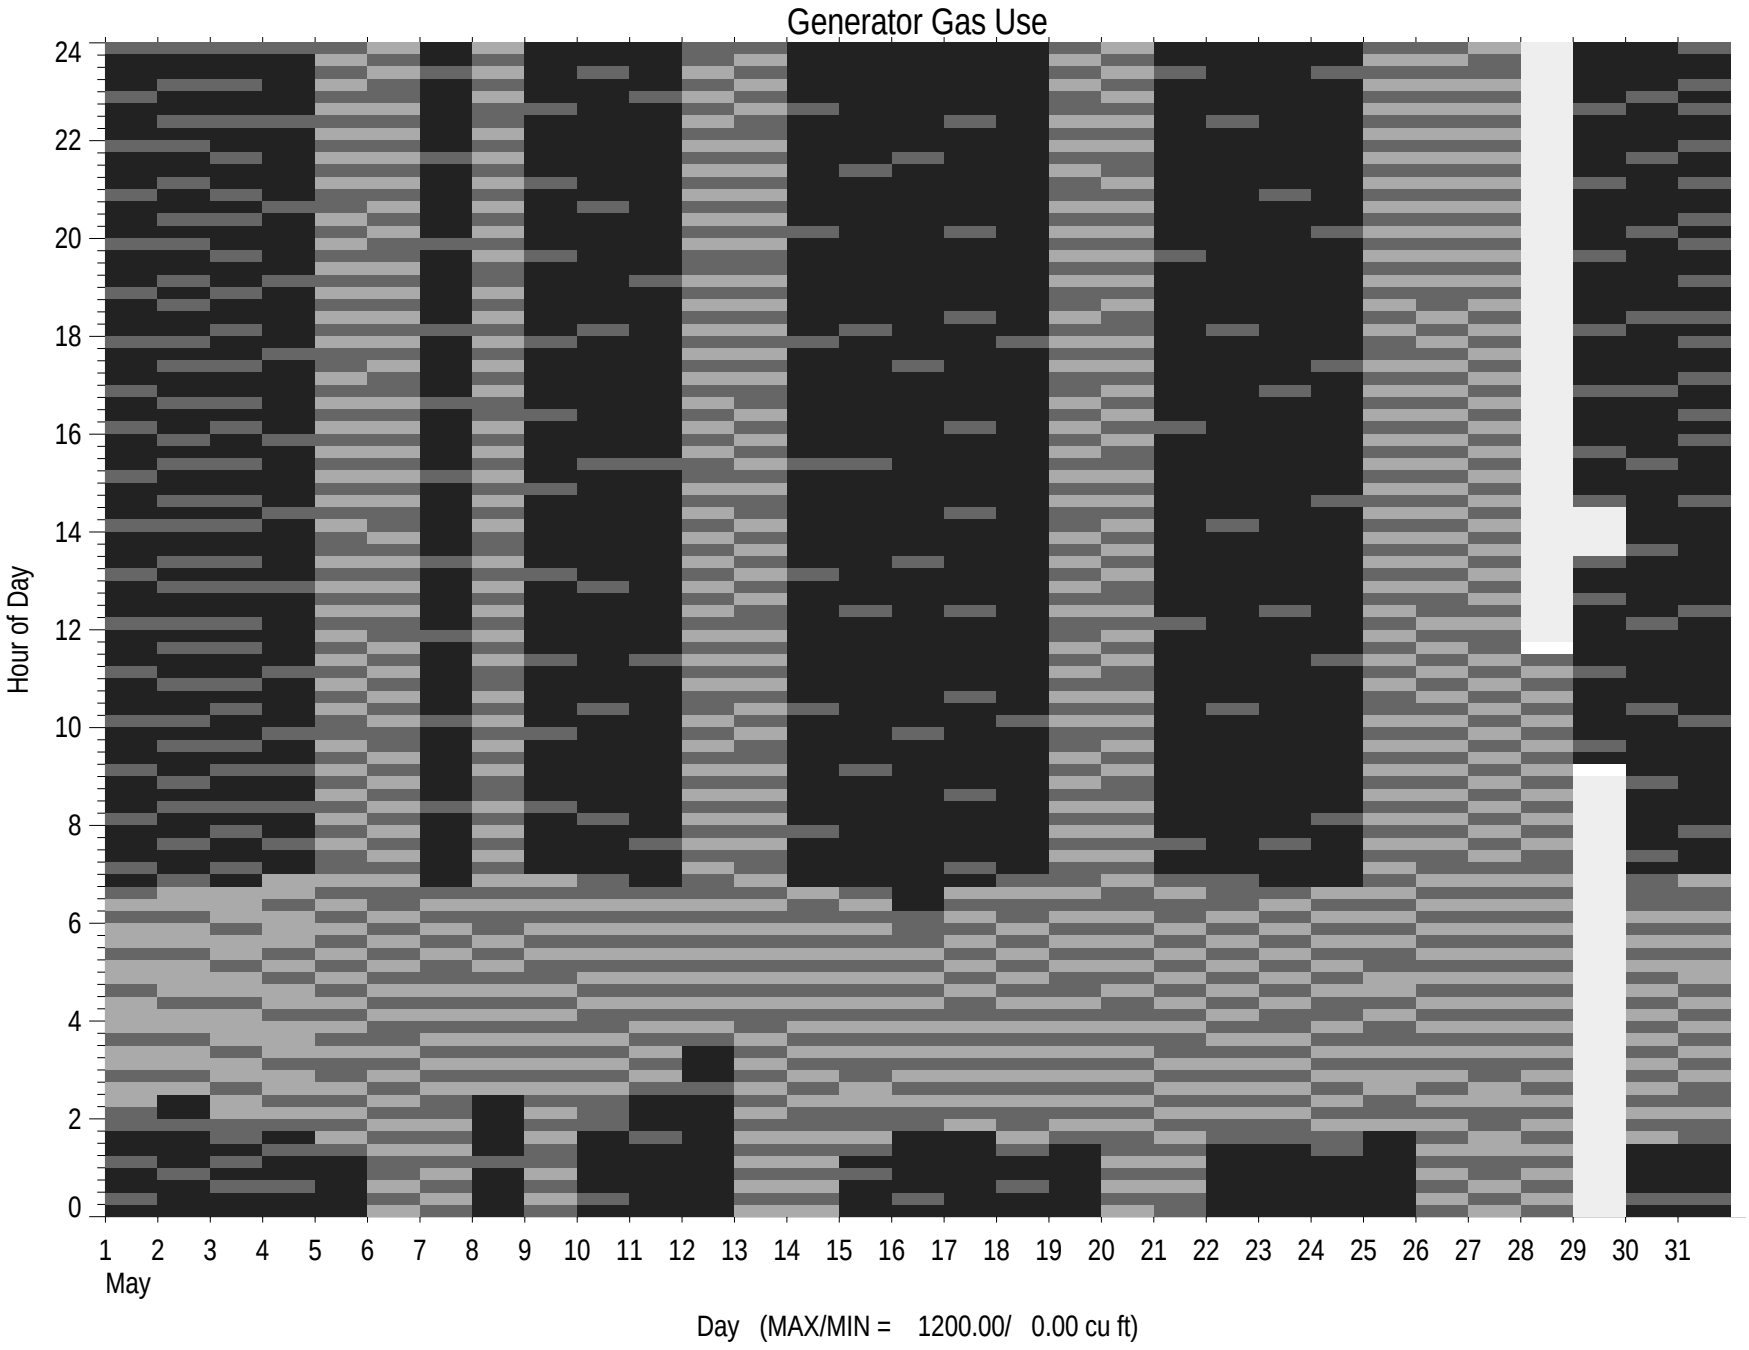
Generator Gas Use
Hour of Day
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
May
Day (MAX/MIN = 1200.00/ 0.00 cu ft)

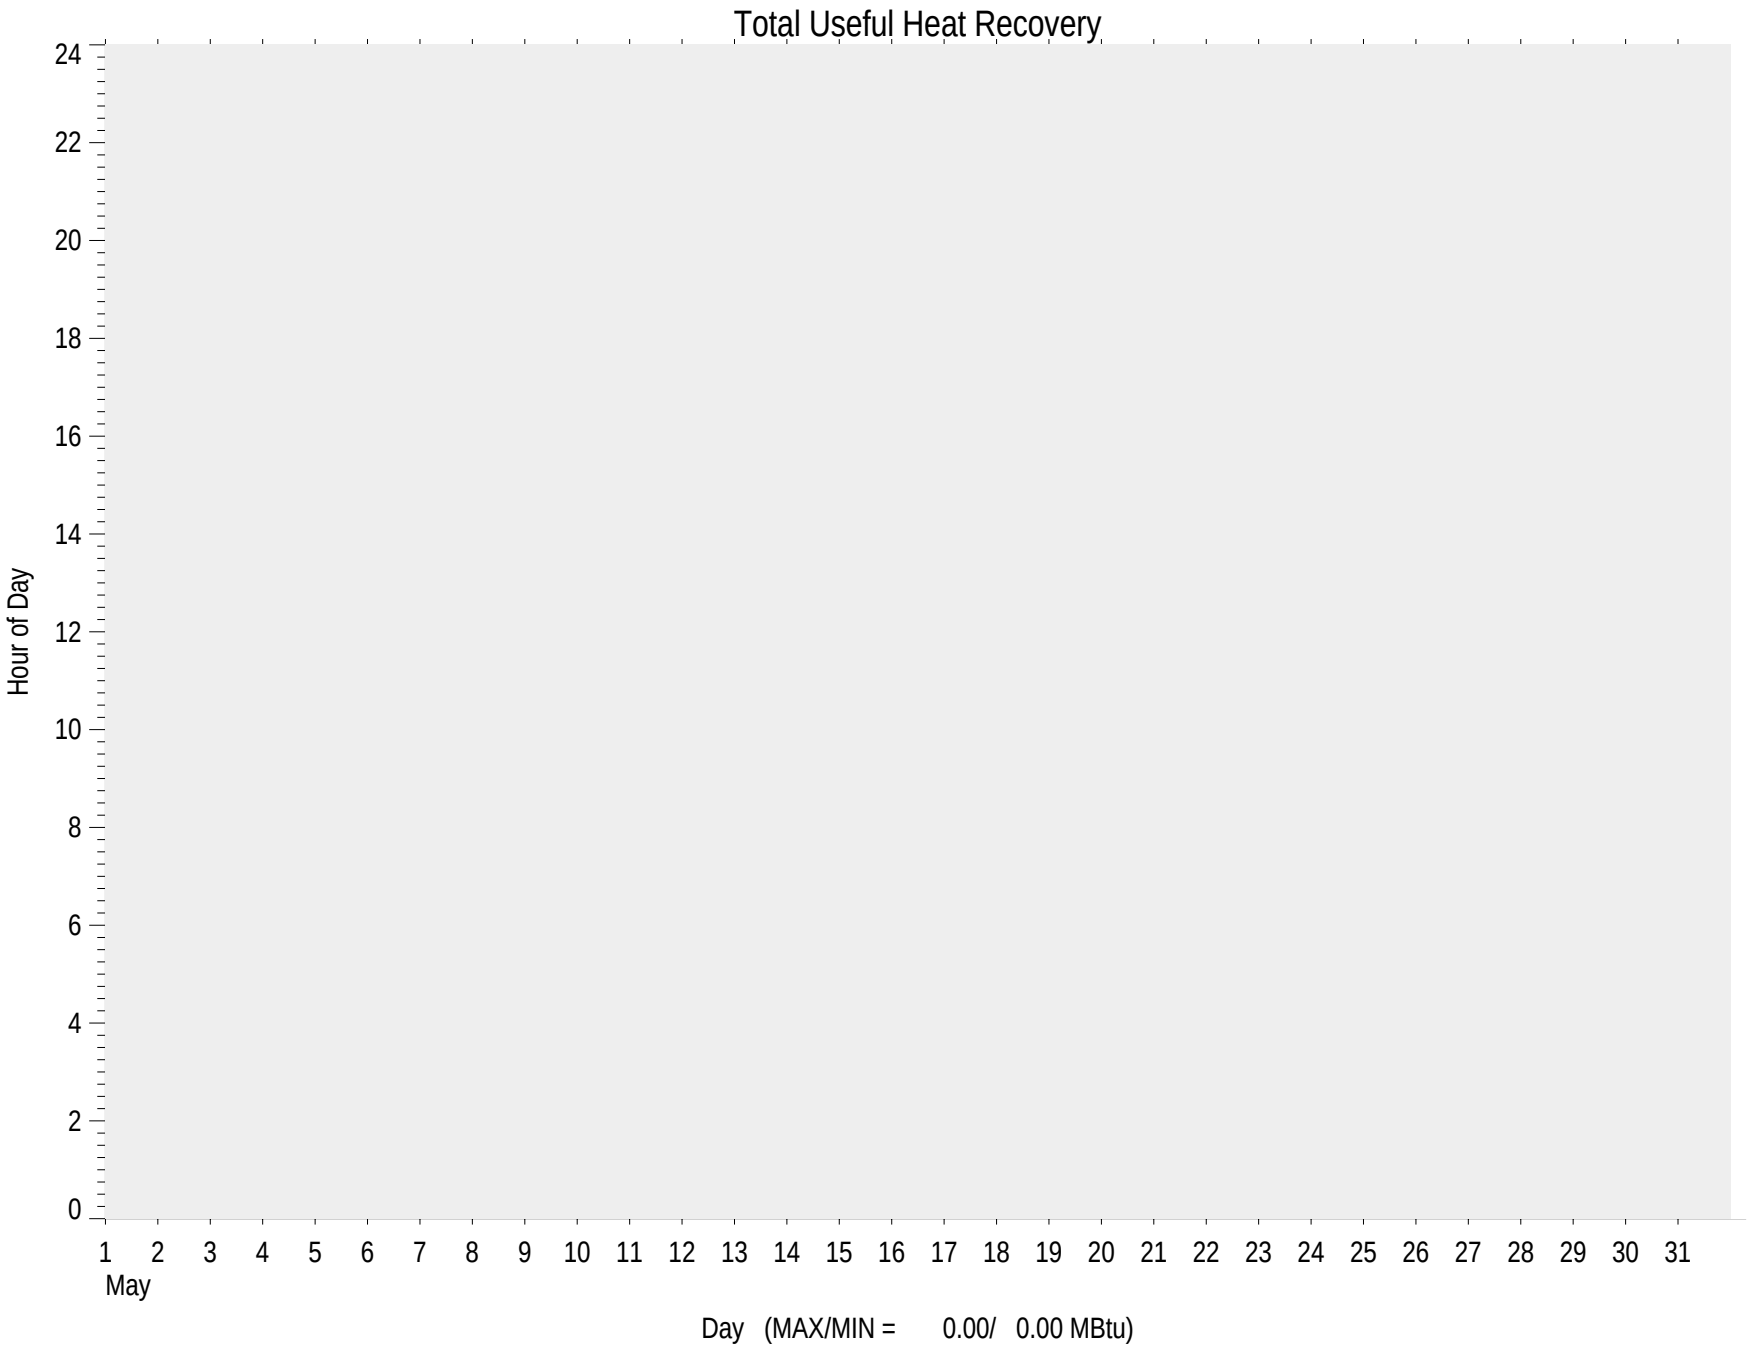
Total Useful Heat Recovery
Hour of Day
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
May
Day (MAX/MIN = 0.00/ 0.00 MBtu)